外部配線端子記号

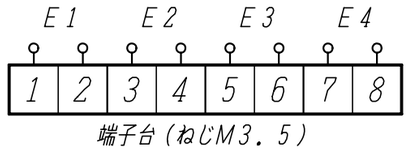

端子台（ねじM3．5）

接点定格		
定格電圧		定格電流
AC	125V	15A
	250V	15A
DC	125V	0．6A
	250V	0．3A

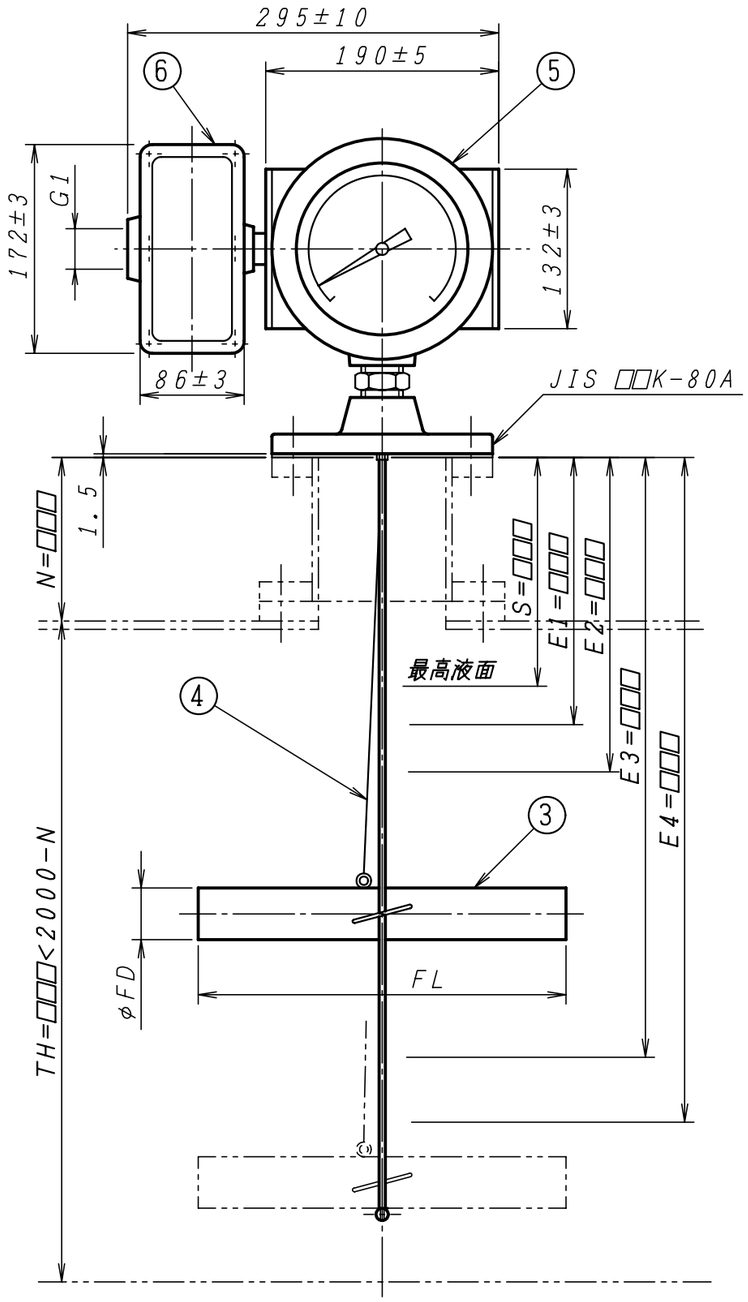

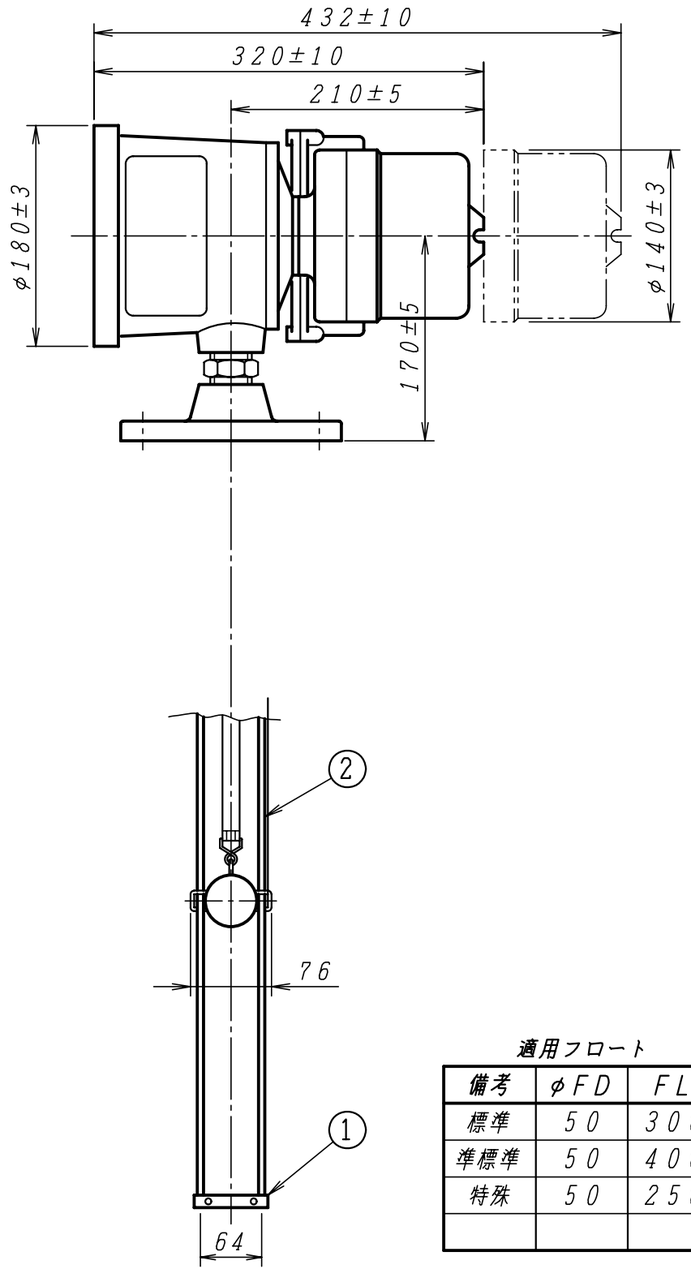

適用フロート

備考	φFD	FL
標準	50	300
準標準	50	400
特殊	50	250

No.	記事	年月日	担当
①			

御注文主	
御使用先	
用途	
外面塗装色	EN-70（マンセルN7）
数量／計器番号（機番）	

使用液体		
液体温度	常温	
液体比重	0．8 以上	
使用圧力	大気圧	
目盛板表示	高さ	容量
目盛範囲		
最小目盛		

TH			
N			
S	計測高さ＝TH＋N－S	目盛板指示位置	
E1	計測高さ:TH+N-E1	目盛板指示位置	接点位置方向
E2	計測高さ:TH+N-E2	目盛板指示位置	接点位置方向
E3	計測高さ:TH+N-E3	目盛板指示位置	接点位置方向
E4	計測高さ:TH+N-E4	目盛板指示位置	接点位置方向

□□□印の寸法及び接点方向（上昇又は下降ON，OFF）をご指示願います。

No.	部品名	個数	材料	備考
6	端子箱（中）	1組	AC2A-F	
5	指示発信器	1組	AC2A-F	
4	テープ	1	SUS304	
3	フロート	1	SUS304	
2	ガイドレール	2	SUS304	φ5
1	ストッパ	1	SUS304	

検図	写図	設計	投影法	尺度	NONE	作成日	'12．5．15
			第三角法				

品名	LG-100-4LT S（ガイドレール）方式 指針式液面指示発信器 取付図
図番	仕様検討図 RD-01-□□□□□

株式会社 和興計測